

INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL DMY-2030 Light

Versão Especial - Retransmissão em Freqüência

Solicitante Responsável: _____


Depto.: _____

As informações contidas nesta folha têm prioridade sobre aquelas do manual técnico do instrumento.

COMPORTAMENTO:

Este instrumento permite a retransmissão da variável de processo em freqüência (onda quadrada) na faixa de 20 a 625Hz configurável.

A configuração da faixa de freqüência de saída é feita no nível de configuração. Veja figura abaixo:

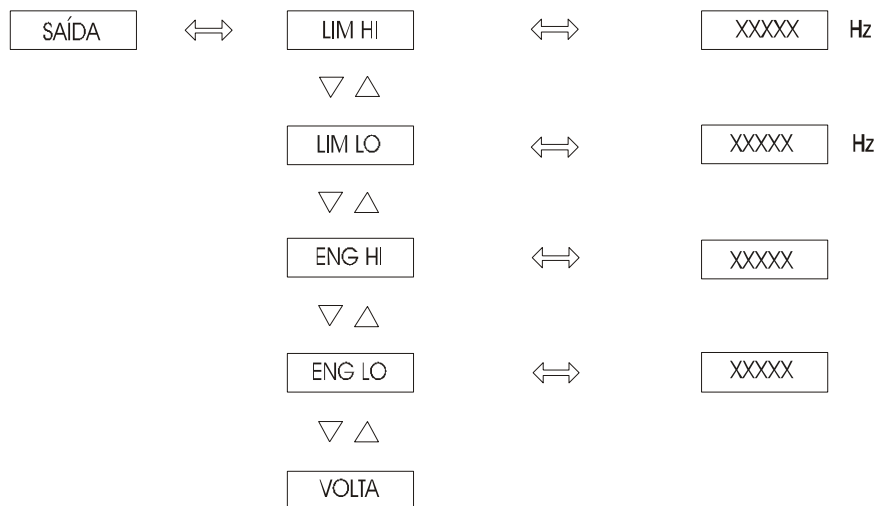

- Obs.:
- A retransmissão é feita através dos terminais 17(-) e 18(+) do alarme 1. O módulo de saída de freqüência (relé ou coletor aberto) deve ser colocado no encaixe MOD3 da Placa da Fonte.
 - A saída analógica foi desativada.
 - Existe apenas uma saída de alarme (alarme 2 nos terminais 20 a 22).
 - A comunicação não é utilizada.

INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL DMY-2030 Light

